


**UWAGA - KONTENER NR 4 ! 3**

INSTALACJA OŚWIETLENIA WYKONANA PRZEWODEM YDYżo 3x1,5 w rs (stalowych). OPRAWY LED( Z SIATKA OCHRONNA)

INSTALACJA Gniazd WTYKOWYCH 230V WYKONANA PRZEWODEM YDYżo 3x2,5 w rs (stalowych)

OSPRZĘT SZCZELNY. Gniazda WTYKOWE 16A/230V PODWOJNE. OPRAWY OŚWIETLENIOWE IP65.

WYKONAĆ UZIEMIENIA KONTENERÓW.

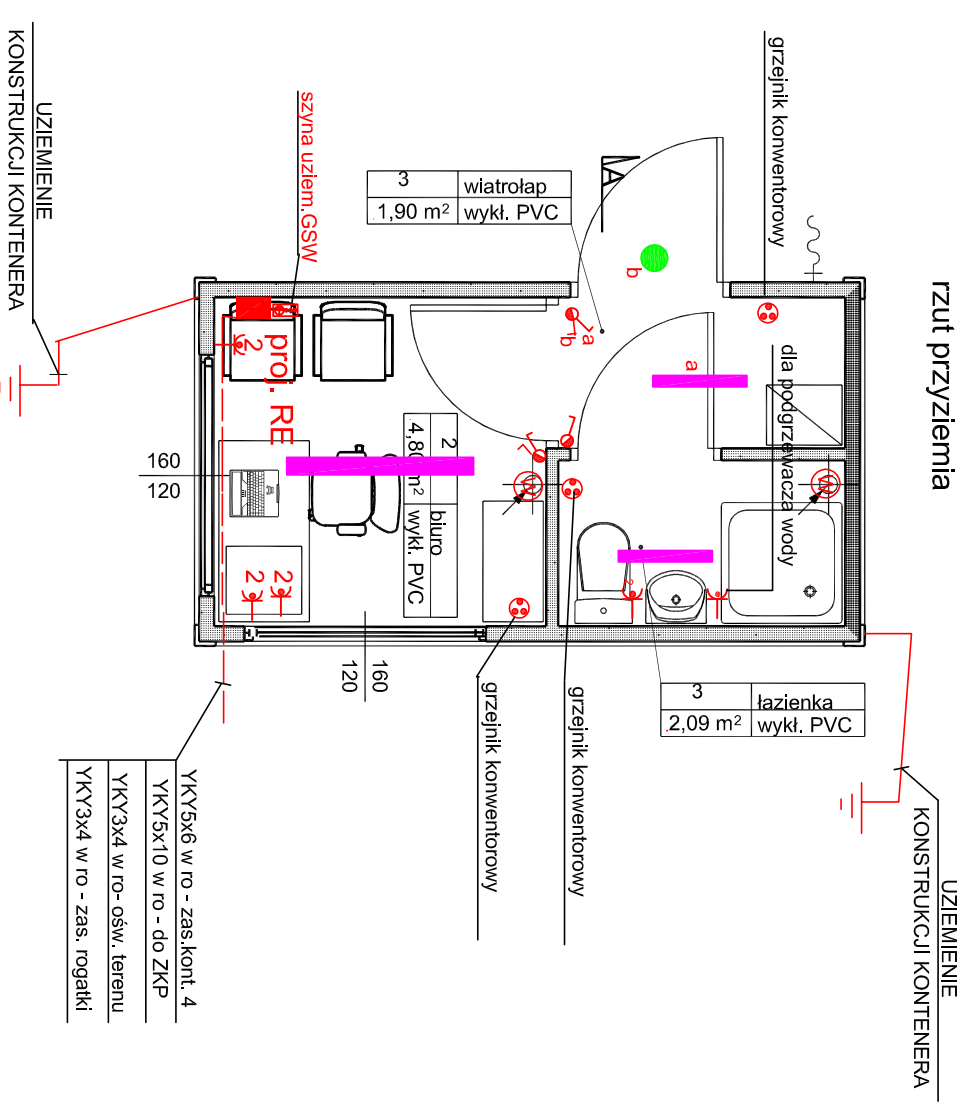

**LEGENDA**

- TRASA WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH
- RE PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA ELEKTREYCZNA
- ŁĄCZNIK 1BIEG. SZCZELNY
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWE SZCZELNY
- 2- Gniazdo wtykowe 2x10/16/A 230V SZCZELNE
- 2- Gniazdo wtykowe 16A /230V SZCZELNE NA WYDZIELONYM OBWODZIE
- (W) WENTYLATOR ELEKTRYCZNY
- OPRAWA SZCZELNA LED IP65 WYKONANIE WEWNĘTRZNE
- OPRAWA SZCZELNA LED IP65 WYKONANIE ZEWNĘTRZNE
- OPRAWA SZCZELNA LED IP65 WYKONANIE WEWNĘTRZNE
- GSW GŁÓWNA SZYNA WYRÓWNAWACZA / UZIEMIAJĄCA / ZESTAW INSTALACYJNY IP65 ( 1x gn.wtyk. 16A/400V, 2x gn. 16A/230V

TN-C-S

INSTALACJA OŚWIETLENIA WYKONANA PRZEWODEM YDYżo 3x1,5 w ro

INSTALACJA Gniazd WTYKOWYCH 230V WYKONANA PRZEWODEM YDYżo 3x2,5 w ro

INSTALACJA OBWODÓW WYDZIELONYCH WYKONANA PRZEWODEM YDYżo3 x 2,5, YDYżo3 x4 W RURKACH OCHRONNYCH.

inwestycja:	ul. Nowy Rynek 1 lok. 110 09-400 Płock		
adres:	budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych		
tytuł rysunku:	jedm. ewid. 141908_2-Mala Wieś obgręb 0014-Mala Wieś, dz. nr ewid. 384/5, 384/6		
skala:	1 : 50	numer rysunku:	E-1
projektant:	tech. Halina Boruszewska	data:	22.03.2021
specjalność:	upr. nr 107/92, MAZ/IE/3302/02	podpis:	